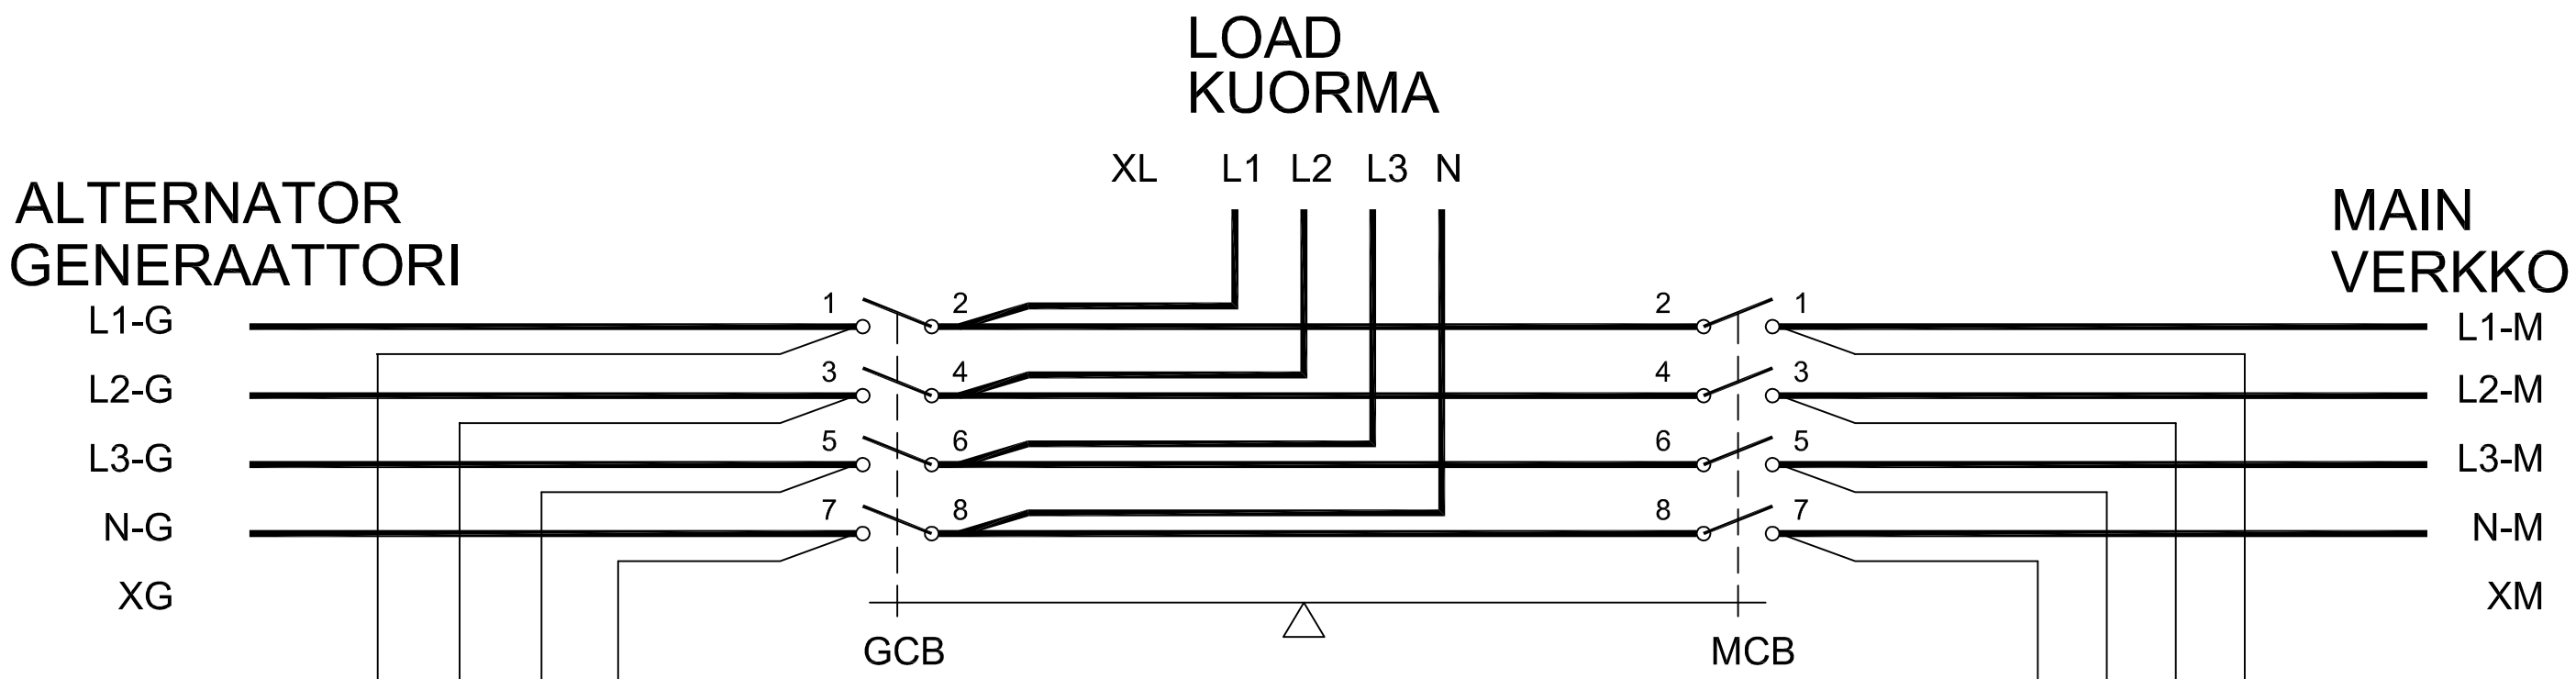

3-Vaiheinen jännitetunnistelu + Generaattorikontaktorin (GCB) ohjaus

Verkkojännite kytkeytyy aina ensisijaisesti päälle, jos se on saatavilla.

Kontaktoreiden välillä sekä sähköinen, että mekaaninen ristiinlukitus.

Potentiaalivapaa lähtö varavoimakoneen käynnistyskäskylle tarvittaessa.





3-Vaiheinen jännitetunnistelu + Verkkokontaktorin (MCB) ohjaus

GCB Generaattorin kontaktori
MCB Verkon kontaktori

PE	L1	L2	L3	N	N	N	L1	L2	L3	PE	L1	L2	L3	PE
XM				XM	XG	XL	XG				XL			
MAINS							GEN				LOAD			

RL AKMF 10 3PH 001

HSA

LTS-U-4P - Kontaktorikeskus, automaattinen, jänniterelevalvonnalla.

T:\01 - Tuotteet\04 - Lisävarusteet\LTS - Kontaktorikeskukset\LTS - DWG\LTS-U-3PH\LTS-U-3PH (2026-09-15).dwg

Piirtänyt
HSA Oy, Pasi Salmela

Päivämäärä klo
15.9.2026 15.52.38

Numero
LTS-U-3PH (2026-09-15)